


BOVERKETS BYGGREGLER 08

Tänk på att:

- Fästöglor för lina placeras med högst 5 m inbördes avstånd och max 10 m från takkant.
- varje takdel ska ses som ett eget tak.
- Fasadstegar högre än 4 m skall förses med skyddskorg. Stegen avslutas 1,5-2 m ovan mark där stegen kan nås av barn.
- Snörasskydd är normerat enl. BBR 08

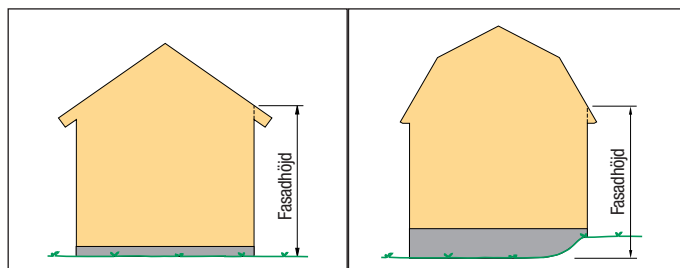

Fasadhöjd: avstånd från skärningslinjen mellan fasadplan och takplan till marknivå. För skyddsanordning på tak räknas fasadhöjden till lägsta marknivå. För tillträdesanordningar räknas fasadhöjden till närmaste uppstigningsställe.

Taklutningar: 1:10 c:a 6°, 1:3 c:a 18°

Tillträdesordningar	Fasadhöjd	0 till 3 m			3 till 4 m			4 till 8 m			Över 8 m		
		< 6°	6 - 18°	> 18°	< 6°	6 - 18°	> 18°	< 6°	6 - 18°	> 18°	< 6°	6 - 18°	> 18°
Glidskydd för lös stege. BBR 8:2421													
Fast väggstege med fallskydd eller invändig uppstigning BBR 8:2421													
Endast invändig uppstigning BBR 8:2421													
Skyddsräcken vid uppstigningsluckor BBR 8:2421													
Fast takstege och/eller gångbrygga tillnock, skorsten eller arbetsställe BBR 8:2422													
Gångbrygga längs hela taknocken BBR 8:2422													

Skyddsanordningar

Fästöglor för säkerhetslinor BBR 8:2431													
Nockräcke eller gångbrygga för infästning av säkerhetslina BBR 8:2431													
Fotstöd vid takbrott och takfot BBR 8:2432													
Skyddsanordning för att undvika genomtramp (gäller ej över 60°) BBR 8:2433													
Skyddsanordning mot fallande is och snö vid byggnaders entréer BBR 8:2434													

 Färgade fält anger **krav**